


Notice of Submission of the Amended Environmental Assessment Report NextBridge Infrastructure – East-West Tie Transmission Project

NextBridge Infrastructure LP (NextBridge) has amended the Environmental Assessment Report (EA Report) for the East-West Tie Transmission Project. The final EA Report was submitted to the Ministry of the Environment and Climate Change (MOECC) for its review in July 2017, as required under section 6.2(1) of the *Environmental Assessment Act* and according to the Terms of Reference approved by the Minister of the Environment and Climate Change on August 28, 2014. The final EA Report has now been amended as per Subsection 6.2(2) of the *Environmental Assessment Act*, based on feedback received during the review period. The amended EA Report will be submitted to the MOECC for review in February 2018.

The Project

The proposed East-West Tie Line Transmission Project (the Project) is an approximately 450-kilometre double circuit 230 kilovolt (kV) transmission line connecting the Wawa Transformer Station (TS) to the Lakehead TS in the Municipality of Shuniah near Thunder Bay, with a connection at the Marathon TS. The Project generally parallels an existing double-circuit 230-kV transmission line corridor (the existing East-West Tie), but avoids some sensitive features crossed by the existing line, including Pukaskwa National Park. The preferred route is depicted on the map.

The Project is required to ensure the long-term reliability of the electricity supply in northwestern Ontario (the Northwest). Industrial activities in the Northwest, particularly in the mining sector, are expected to drive electricity demand growth in the coming decades. Based on this growth, coupled with changes to the electricity supply in the area, the Independent Electricity System Operator (IESO) has identified a need for new electricity supply to the Northwest. The IESO analyzed alternatives and recommended expansion of the existing East-West Tie based on technical, economic and other considerations.

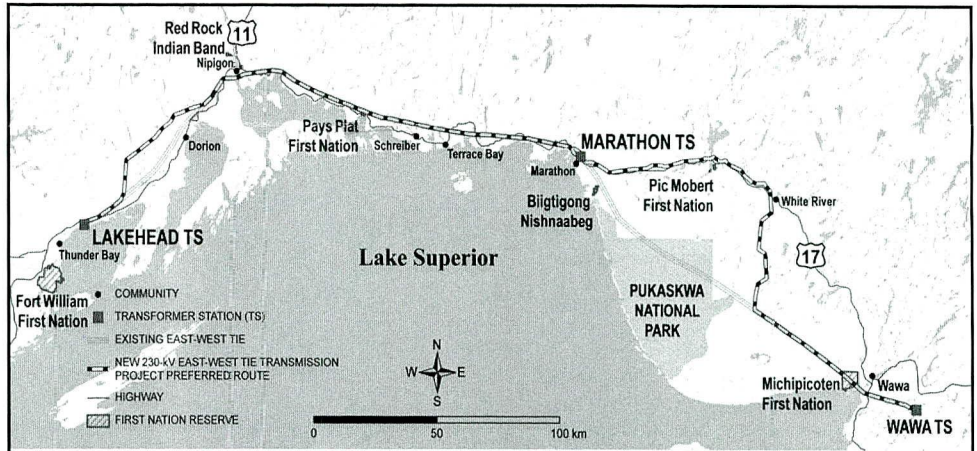

Environmental Assessment Review Process

NextBridge is committed to consulting with interested stakeholders, members of the public and Indigenous communities to receive feedback on the proposed Project during the entire EA process. NextBridge has amended the EA Report to address feedback received during the final EA Report review and comment period from the provincial government review team, Indigenous communities and interested stakeholders. The amended EA Report will be made available for public review and comment from February 16 to March 29, 2018. Key milestones in the EA process are outlined in the table below.

Key Milestones in the Environmental Assessment Process

Milestone	Timeline
Terms of Reference for the EA approved by the Minister of the Environment and Climate Change	August 2014
Draft EA Report submitted to the MOECC and made available for public review and comment	December 2016 to March 2017
Final EA Report submitted to the MOECC and made available for public review and comment	July 2017 to September 2017
Amended EA Report submitted to the MOECC and made available for public review and comment	February 16 to March 29, 2018

The amended EA Report will be available for review on the NextBridge website at www.NextBridge.ca. The amended EA Report will also be made available for review during normal business hours at the following locations:

Municipal Offices

- Township of Dorion – 170 Dorion Loop Rd., Dorion
- Township of Nipigon – 52 Front St., Nipigon
- Town of Marathon – 4 Hemlo Dr., Marathon
- Township of Red Rock – 42 Salls St., Red Rock
- Township of Schreiber – 204 Alberta St., Schreiber
- Municipality of Shuniah – 420 Leslie Ave., Thunder Bay
- Township of Terrace Bay – 1 Selkirk Ave., Terrace Bay
- City of Thunder Bay – 500 Donald St. E., Thunder Bay
- Municipality of Wawa – 40 Broadway Ave., Wawa
- Township of White River – 102 Durham St., White River

MOECC Offices

- Environmental Approvals Access and Service Integration Branch – 135 St. Clair Ave. W., 1st Floor, Toronto, ON M4V 1P5
- Thunder Bay District Office – 435 James St. S., Suite 331, Thunder Bay, ON P7E 6S7

Public Libraries

- Brodie Resource Library (TBPL), 216 Brodie St. S., Thunder Bay
- County Park Branch (TBPL), 1020 Dawson Rd., Thunder Bay
- Dorion Public Library, 170 Dorion Loop Rd., Dorion
- Nipigon Public Library, 52 Front St., Nipigon
- Red Rock Public Library, 42 Salls St., Red Rock
- Schreiber Public Library, 314 Scotia St., Schreiber
- Terrace Bay Public Library, 13 Selkirk Ave., Terrace Bay
- Marathon Public Library, 22 Peninsula Rd., Marathon
- Wawa Public Library, 40 Broadway Ave., Wawa
- White River Public Library, 123 Superior St., White River

In addition, USB devices (i.e. memory sticks) of the entire amended EA Report will be available to take during normal business hours at the locations listed above. If you would like a hard copy of the amended EA Report, please contact NextBridge at info@nextbridge.ca or 1-888-767-3006.

All personal information in a submission – such as name, address, telephone number and property location – is collected, maintained and disclosed by the MOECC for the purpose of transparency and consultation. The information is collected under the authority of the *Environmental Assessment Act* or is collected and maintained for the purpose of creating a record that is available to the general public as described in s.37 of the *Freedom of Information and Protection of Privacy Act* (FIPPA). Personal information you submit will become part of a public record that is available to the general public unless you request that your personal information remain confidential. For more information, please contact the MOECC's Freedom of Information and Privacy Coordinator at 416-314-4075.

Proponent's Office

NextBridge Infrastructure
390 Bay Street, Suite 1720, Toronto, ON M5H 2Y2

Submitting Your Comments

Comments on the amended EA Report must be submitted in writing and/or by fax to the MOECC Project Officer by **March 29, 2018**:

Agni Papageorgiou, Special Project Officer
Environmental Assessment and Permissions Branch
Ministry of the Environment and Climate Change
135 St. Clair Avenue West, 1st Floor
Toronto, ON M4V 1P5
Email: agni.papageorgiou@ontario.ca
Phone: 416-314-7225
Fax: 416-314-8452

For further information on the proposed Project or the EA process, please contact:

Jennifer Tidmarsh, Project Director
NextBridge Infrastructure
390 Bay St., Suite 1720, Toronto, ON M5H 2Y2
Email: info@nextbridge.ca
Phone: 1-888-767-3006
Fax: 416-364-2533
www.nextbridge.ca

Notice published February 2, 2018


Avis de soumission du rapport d'évaluation environnementale modifié NextBridge Infrastructure – Projet de ligne d'interconnexion Est-Ouest

NextBridge Infrastructure LP (NextBridge) a modifié le rapport d'évaluation environnementale (rapport d'ÉE) pour le projet de ligne d'interconnexion Est-Ouest. Le rapport final d'ÉE a été remis au ministère de l'Environnement et de l'Action en matière de changement climatique (MEACC) à des fins de révision en juillet 2017, comme c'est exigé selon l'article 6.2 (1) de la *Loi sur les évaluations environnementales* et conformément aux stipulations approuvées par le ministre de l'Environnement et de l'Action en matière de changement climatique le 28 août 2014. Le rapport final d'ÉE a maintenant été modifié conformément au paragraphe 6.2(2) de la *Loi sur les évaluations environnementales*, selon la rétroaction reçue durant la période d'examen. Le rapport d'ÉE modifié sera remis au MEACC à des fins d'examen en février 2018.

Le projet

Le projet de ligne d'interconnexion Est-Ouest proposé (le projet) est une ligne de transport à double circuit de 450 kilomètres et de 230 kilovolts reliant le poste de transformation (PT) de Wawa au PT de Lakehead dans la municipalité de Shuniah près de Thunder Bay, avec une liaison au PT de Marathon. Le projet sera généralement parallèle à un corridor de ligne de transport à double circuit de 230 kV existante (la ligne d'interconnexion Est-Ouest existante), mais en évitant certaines caractéristiques sensibles traversées par la ligne existante, notamment le Parc national Pukaskwa. L'itinéraire privilégié figure sur la carte.

Le projet est nécessaire pour assurer la fiabilité à long terme de l'approvisionnement en électricité dans le nord-ouest de l'Ontario (le Nord-Ouest). On s'attend à ce que les activités industrielles ayant cours dans le Nord-Ouest, en particulier dans le secteur minier, entraînent une croissance de la demande en électricité au cours des prochaines décennies. À partir de cette croissance, ainsi que des changements relatifs à l'approvisionnement en électricité dans cette région, la Société indépendante d'exploitation du réseau d'électricité (SIERE) a cerné un besoin en matière de nouvel approvisionnement d'électricité dans le Nord-Ouest. La SIERE a étudié les solutions et a recommandé l'expansion de la ligne d'interconnexion Est-Ouest existante en se basant sur des critères techniques, économiques et autres.

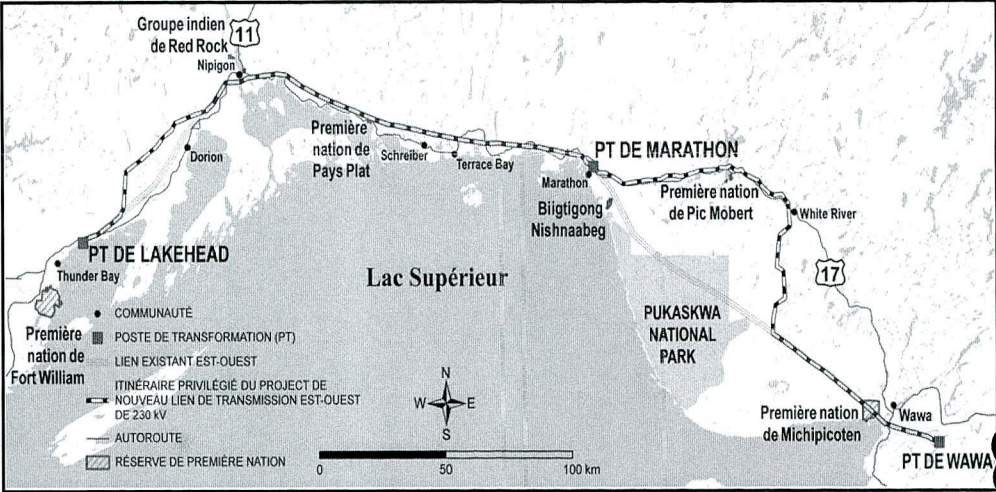

Processus d'examen d'évaluation environnementale

NextBridge s'engage à consulter les intervenants intéressés, les membres du public et les communautés autochtones afin de recevoir leurs commentaires sur le projet proposé durant tout le processus d'évaluation environnementale. NextBridge a modifié le rapport d'ÉE afin d'y intégrer la rétroaction reçue durant la période d'examen du rapport d'ÉE final et de formulation de commentaires par l'équipe d'examen du gouvernement provincial, les communautés autochtones et les intervenants intéressés. Le rapport d'ÉE modifié sera accessible pour une période d'examen public du 16 février au 29 mars 2018. Les étapes clés du processus d'ÉE sont énumérées dans le tableau ci-dessous.

Étapes clés du processus d'évaluation environnementale

Étape	Échéance
Stipulations pour l'ÉE approuvée par le ministère de l'Environnement et de l'Action en matière de changement climatique	Août 2014
Ébauche du rapport d'ÉE remise au MEACC et accessible au public à des fins de révision et de formulation de commentaires	Décembre 2016 à mars 2017
Rapport final d'ÉE remis au MEACC et accessible au public à des fins de révision et de formulation de commentaires	Juillet 2017 à septembre 2017
Rapport d'ÉE modifié remis au MEACC et accessible au public à des fins de révision et de formulation de commentaires	16 février au 29 mars 2018

Le rapport d'ÉE modifié sera accessible à des fins de révision sur le site Web de NextBridge au www.NextBridge.ca. Le rapport d'ÉE modifié sera également accessible pendant les heures d'ouverture aux emplacements suivants :

Bureaux municipaux

- Canton de Dorion – 170, route Dorion Loop, Dorion
- Canton de Nipigon – 52, rue Front, Nipigon
- Canton de Marathon – 4, chemin Hemlo, Marathon
- Canton de Red Rock – 42, rue Salls, Red Rock
- Canton de Schreiber – 204, rue Alberta, Schreiber
- Municipalité de Shuniah – 420, avenue Leslie, Thunder Bay
- Canton de Terrace Bay – 1, avenue Selkirk, Terrace Bay
- Ville de Thunder Bay – 500, rue Donald Est, Thunder Bay
- Municipalité de Wawa – 40, avenue Broadway, Wawa
- Canton de White River – 102, rue Durham, White River

Bureaux du MEACC

- Direction de l'accès aux autorisations environnementales et de l'intégration des services – 135, av. St. Clair O, 1^{er} étage, Toronto (Ontario) M4V 1P5
- Bureau de district de Thunder Bay – 435, rue James S, bureau 331, Thunder Bay (Ontario) P7E 6S7

Bibliothèques publiques

- Bibliothèque Brodie (TBPL), 216, rue Brodie Sud, Thunder Bay
- Division de County Park (TBPL), 1020, route Dawson, Thunder Bay
- Bibliothèque publique de Dorion, 170, route Dorion Loop, Dorion
- Bibliothèque publique de Nipigon, 52, rue Front, Nipigon
- Bibliothèque publique de Red Rock, 42, rue Salls, Red Rock
- Bibliothèque publique de Schreiber, 314, rue Scotia, Schreiber
- Bibliothèque publique de Terrace Bay, 13, avenue Selkirk, Terrace Bay
- Bibliothèque publique de Marathon, 22, route Peninsula, Marathon
- Bibliothèque publique de Wawa, 40, avenue Broadway, Wawa
- Bibliothèque publique de White River, 123, rue Superior, White River

Bureau du promoteur du projet

NextBridge Infrastructure
390, rue Bay, bureau 1720, Toronto (Ontario) M5H 2Y2

Envoi de vos commentaires

Les commentaires sur le rapport d'ÉE modifié doivent être envoyés par écrit ou par télécopieur à l'agent de projet du MEACC au plus tard le **29 mars 2018** :

Agni Papageorgiou, agente des projets spéciaux,
Direction des évaluations et des permissions environnementales
Ministère de l'Environnement et de l'Action en matière de changement climatique

135, avenue St. Clair Ouest, 1^{er} étage
Toronto (Ontario) M4V 1P5
Courriel : agni.papageorgiou@ontario.ca
Téléphone : 416 314-7225
Télec. : 416 314-8452

Pour obtenir de plus amples renseignements sur le projet proposé ou le processus d'évaluation environnementale, veuillez prendre contact avec :

Jennifer Tidmarsh, directrice du projet,
NextBridge Infrastructure
390, rue Bay, bureau 1720, Toronto (Ontario) M5H 2Y2 Courriel : info@nextbridge.ca
Téléphone : 1 888 767-3006
Télécopieur : 416 364-2533
www.nextbridge.ca

Avis publié le 2 février 2018

De plus, des clés USB contenant l'intégralité du rapport d'ÉE modifié seront disponibles durant les heures d'ouverture régulières aux emplacements susmentionnés. Pour obtenir une copie papier du rapport d'ÉE modifié, veuillez prendre contact avec NextBridge au info@nextbridge.ca ou au 1 888 767-3006.

Tous les renseignements personnels inclus dans une soumission, tels que le nom, l'adresse, le numéro de téléphone et l'emplacement de la propriété, sont recueillis, conservés et divulgués par le MEACC à des fins de transparence et de consultation. Ces renseignements sont recueillis en vertu de la *Loi sur les évaluations environnementales* ou sont recueillis et conservés dans le but de créer un dossier qui sera mis à la disposition du grand public, comme décrit dans l'article 37 de la *Loi sur l'accès à l'information et la protection de la vie privée*. Les renseignements personnels feront partie d'un dossier public qui sera à la disposition du grand public, sauf si vous demandez qu'ils soient tenus confidentiels. Pour obtenir de plus amples renseignements, veuillez prendre contact avec la coordonnatrice ou le coordonnateur de l'accès à l'information et de la protection de la vie privée du MEACC au 416 314-4075.

NEXTBRIDGE
INFRASTRUCTURE